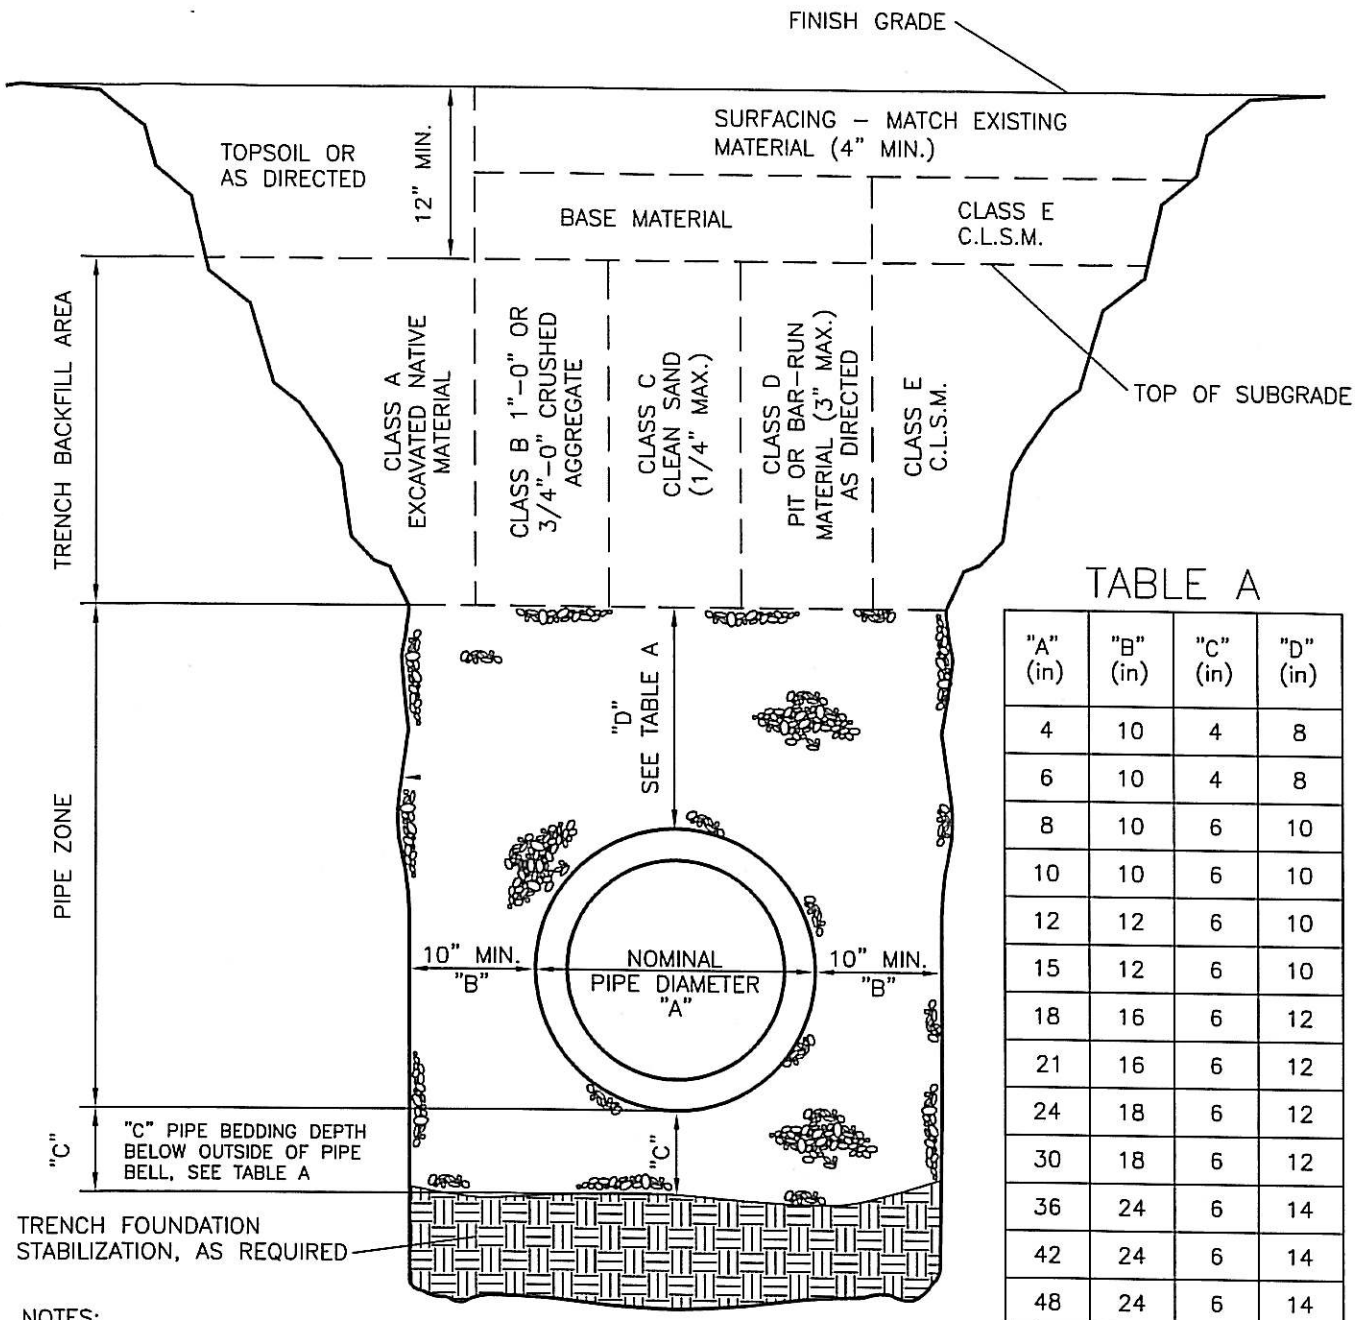

TABLE A

"A" (in)	"B" (in)	"C" (in)	"D" (in)
4	10	4	8
6	10	4	8
8	10	6	10
10	10	6	10
12	12	6	10
15	12	6	10
18	16	6	12
21	16	6	12
24	18	6	12
30	18	6	12
36	24	6	14
42	24	6	14
48	24	6	14
54	24	6	14
60	24	6	14
66	24	6	14
72	24	6	14

NOTES:

1. BACKFILL IN PIPE ZONE SHALL NOT EXCEED 6 INCH LIFTS NOR SHALL SUBSEQUENT LIFTS EXCEED 12 INCHES.
2. TWO COMPACTION TESTS SHALL BE PERFORMED FOR EVERY 25 LINEAR FEET OF TRENCH. A MINIMUM OF ONE TEST IS REQUIRED FOR TRENCH LENGTHS LESS THAN 25 LINEAR FEET.
3. SURFACING OF PAVED AREAS SHALL COMPLY WITH STREET CUT STD. DWG. 00400–2.

CITY OF LEBANON
It's easier from here.

CITY of LEBANON SUPPLEMENTAL DRAWING

APPROVED

Donald J. Hamick

CITY ENGINEER

TRENCH BACKFILL PIPE BEDDING AND PIPE ZONE

DATE: Jan. 2009

DRAWING NO: 00400-01